Calcolo empirico di fabbisogno termico

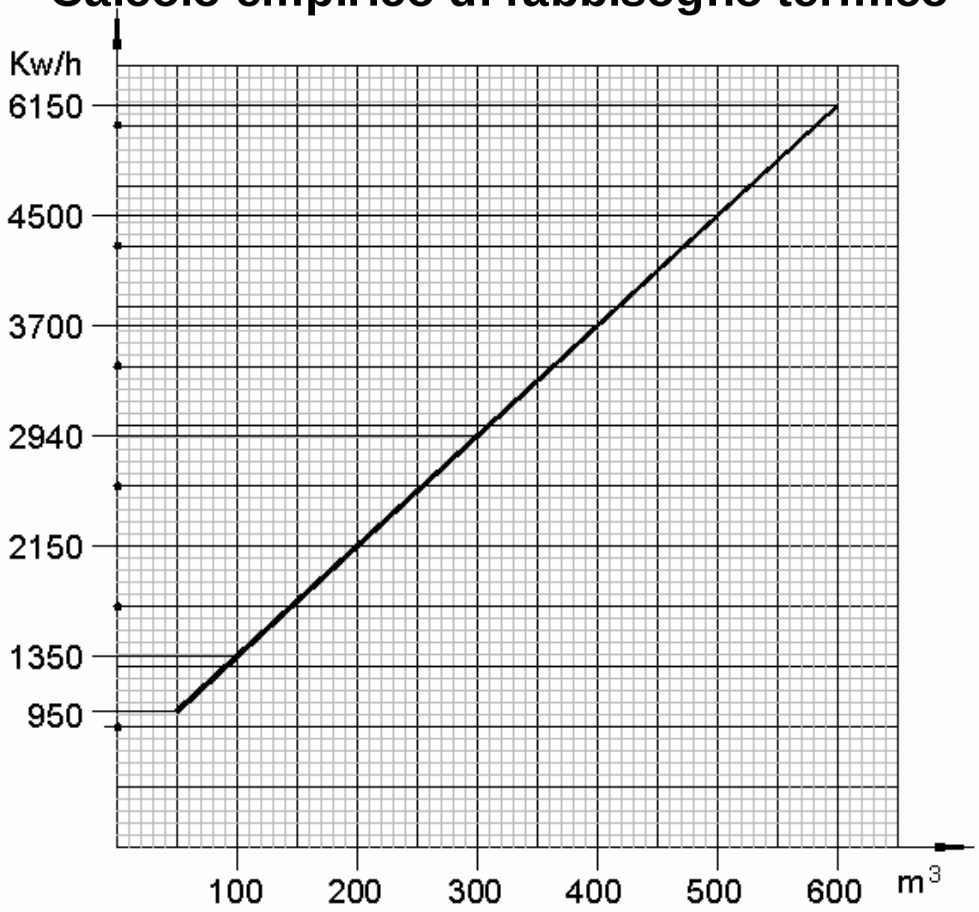

Calcolare il volume del locale da condizionare e leggere sul diagramma la				
potenza richiesta corrispondente ai m3 calcolati.			W	
Sommare al valore ricavato la potenza aggiuntiva necessaria per le				
dispersioni le sorgenti interne di calore.				
Finestre e superficin vetrate con esposizione ovest	m2	X 157	W	
est	m2	X 105	W	
sud	m2	X 99	W	
Pareti esposte al sole a Sud o ad Ovest (esclusa la superfice vetrata)	m2	X 12	W	
Sottotetto ben isolato (superfice del soffitto)	m2	X 29	W	
Sottotetto piano con scarso isolamento (superfice del soffitto)	m2	X 50	W	
Potenza elettrica in ambiente	Kw.		W	
persone presenti	n°	X116	W	
totale potenza richiesta.			**W**	