


VERIFICA IMPIANTI

DIMENSIONARE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

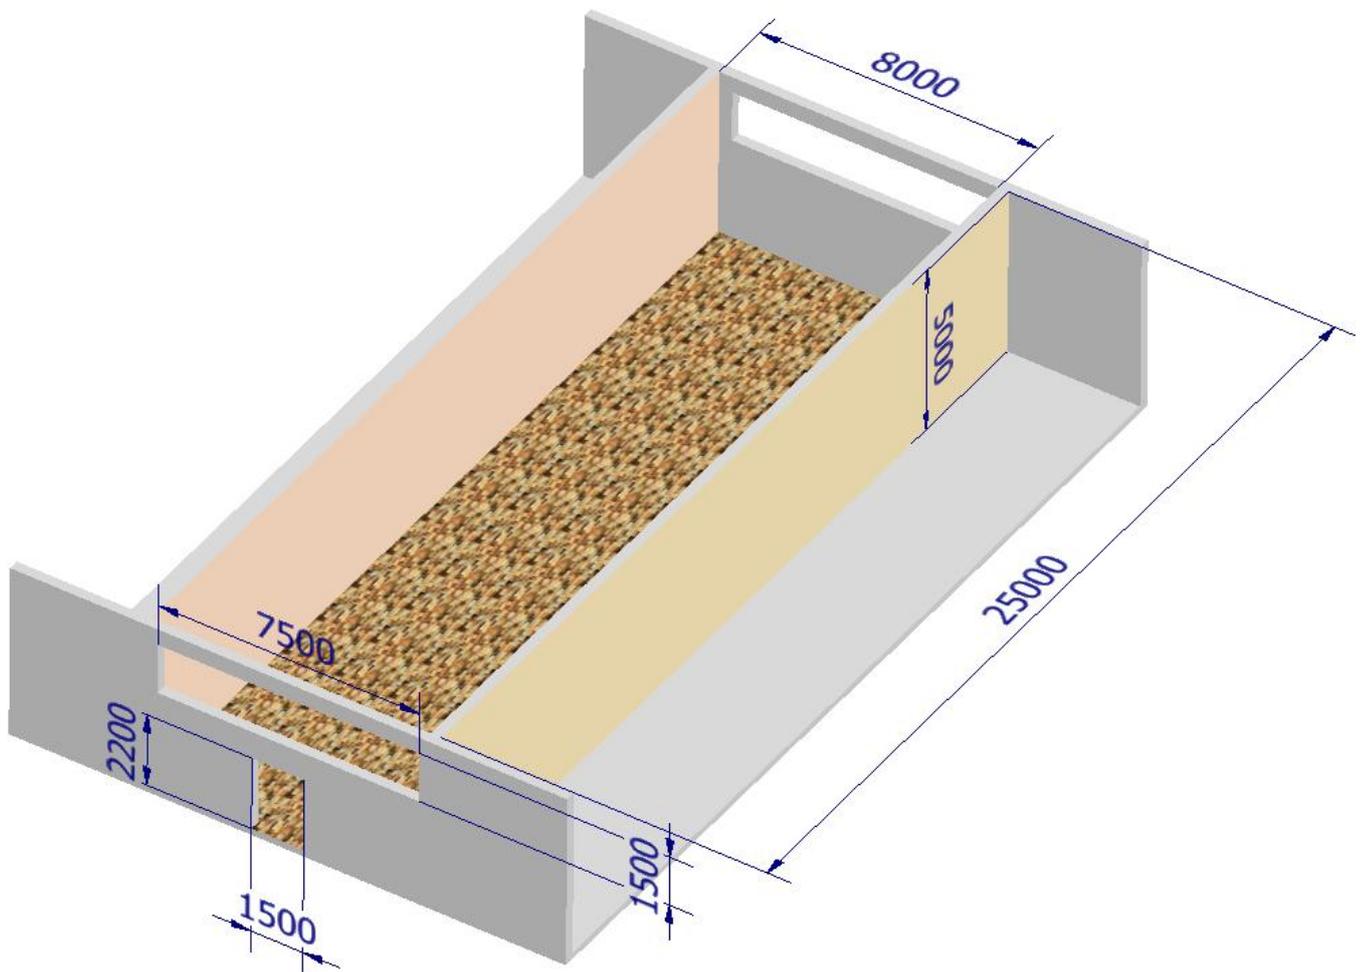

Serramenti: $U_w = 4 \text{ w/m}^2 \text{ k}$

Porta: $U = 2 \text{ w/m}^2 \text{ k}$

Pareti: intonaco 1cm $k=1$; laterizio 40 cm $k=0,6$, intonaco 1cm $k=1$

Pavimento: $U = 0,55 \text{ w/m}^2 \text{ k}$

Soffitto: intonaco 1cm $k=1$; soletta CA 30 cm $k=0,6$, intonaco 1cm $k=1$

Ponti termici + 20%

Trascurare esposizioni.